


## Borettslaget Parkgata 14 • Temperaturoversikt radiatorsløyfer 2016

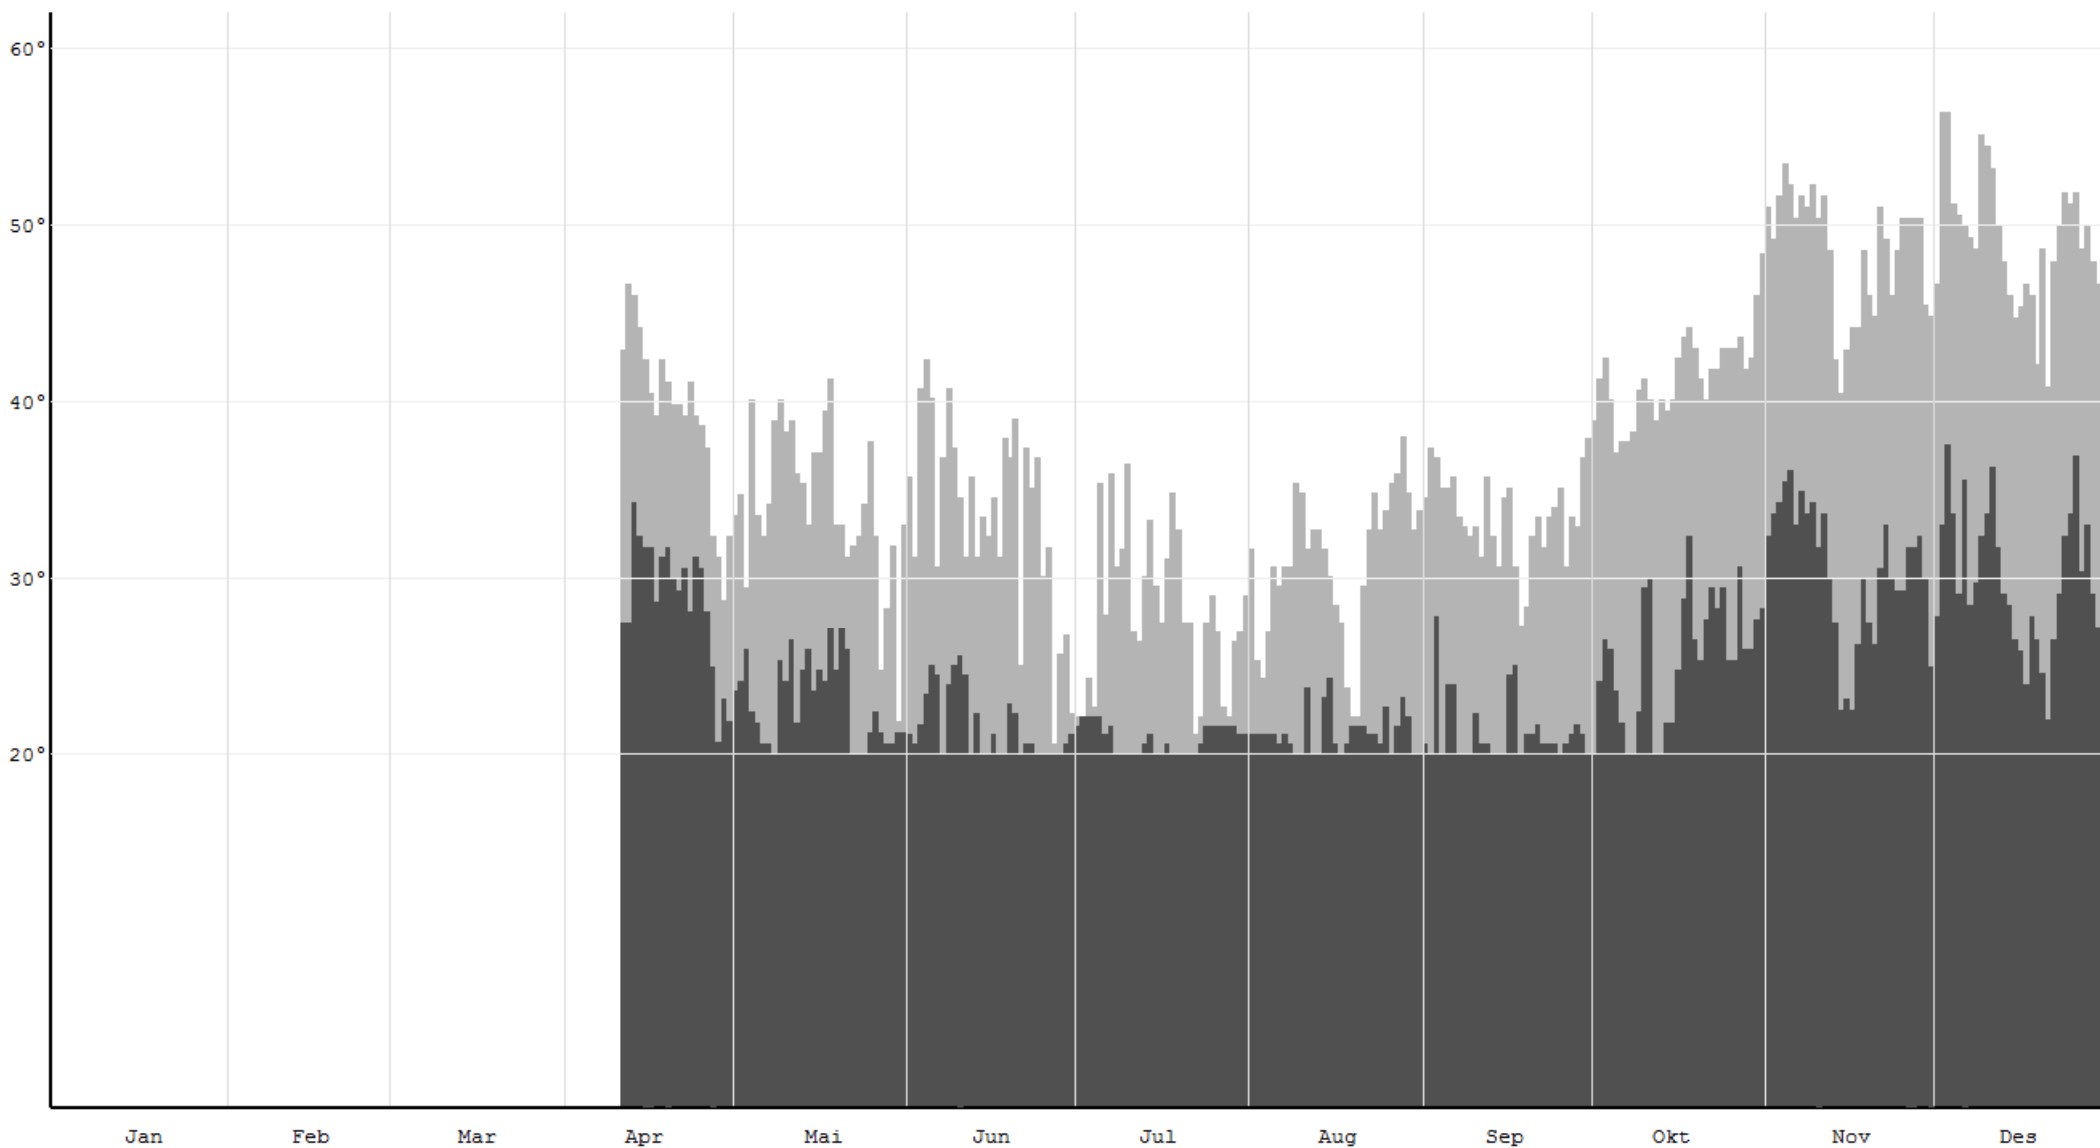

Vanntemperaturen måles i felles retursløyfe to ganger daglig, kl. 02 (de mørke stolpene) og kl. 14 (de lyse stolpene).

Stolpene viser gjennomsnittstemperaturen siden det måles på felles retur fra sløyfe nord og sør. Bygget har altså to separate sløyfer med ulik varme pga. sol og vær.

Gjennom prøveprosjektet med kameraovervåking (fra juli 2015) vet man av erfaring hvor tilførseltemperaturen ligger i forhold til returtemperaturen. Dette er det kompensert for her.

Sentralvarmeanlegget har nattsenkning fra kl. 23 til 05. Reduksjonen utgjør 20 grader når temperaturen ute er under 10 grader. I oversikten vil døgn med kalde netter vise mindre enn 20 graders reduksjon.