


Borettslaget Parkgata 14 • Temperaturoversikt radiatorsløyfer 2019

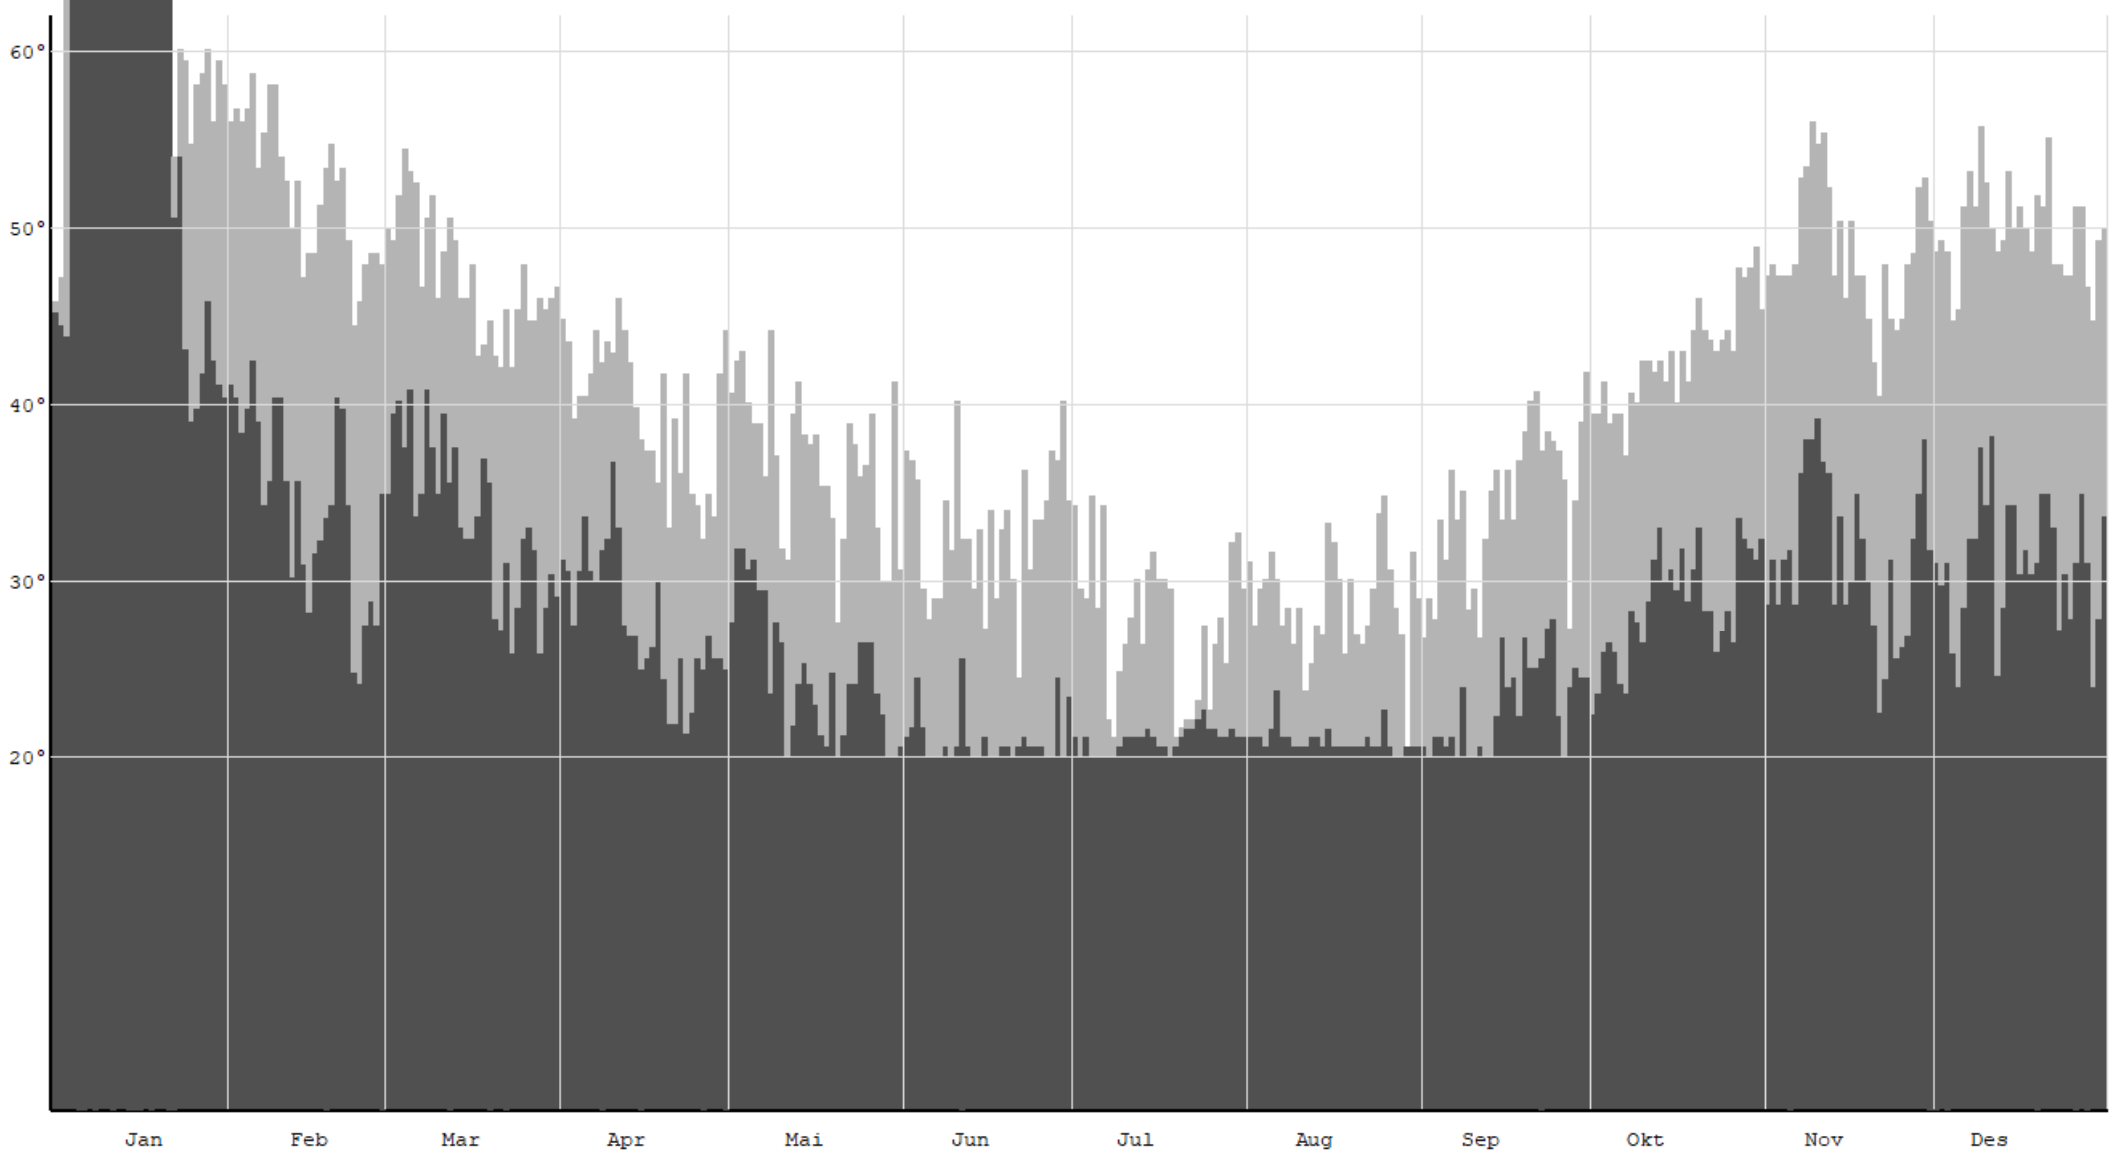

Vanntemperaturen måles i felles retursløyfe to ganger daglig, kl. 02 (de mørke stolpene) og kl. 14 (de lyse stolpene).

Stolpene viser gjennomsnittstemperaturen siden det måles på felles retur fra sløyfe nord og sør. Bygget har altså to separate sløyfer med ulik varme pga. sol og vær.

Gjennom prøveprosjektet med kameraovervåking (fra juli 2015) vet man av erfaring hvor tilførseltemperaturen ligger i forhold til returtemperaturen. Dette er det kompensert for her.

Sentralvarmeanlegget har nattsenkning fra kl. 23 til 05. Reduksjonen utgjør 20 grader når temperaturen ute er under 10 grader. I oversikten vil døgn med kalde netter vise mindre enn 20 graders reduksjon.

Vår gamle el-kjele, som ble tatt i bruk på begynnelsen av 90-tallet, ble 21. desember 2018 erstattet av en fjernvarmesentral fra Kvitebjørn Varme (KV).

Problemer førte til at KV ikke leverte sentralvarme slik vi hadde forventet oss, nemlig 72 °C ut av kundesentralen deres. Av den grunn koblet KV ut temperaturstyreenhetene våre fra 03. til 21. januar.

Nattsenkningen for radiatorsløyfe sør, som ble koblet ut den 29. desember 2018 av borettslaget grunnet kalde leiligheter (noe som førte til litt mer varme da), kunne ikke kobles inn igjen før natt til 24. januar.